

نکات ایمنی:

- ✓ بدنه اینورتر به ارت بسته شود.
- ✓ با دست خشک با کی پد دستگاه کار کنید.
- ✓ از اتصال سیم نول به ترمینال N جدا خود داری فرمایید.
- ✓ از نصب اینورتر در محیط های قابل اشتعال خودداری فرمایید.
- ✓ از نصب اینورتر با توان پایین تر از توان موتور خودداری فرمایید.
- ✓ در صورت بسته بودن کاور روی دستگاه از RUN کردن اینورتر خودداری فرمایید.
- ✓ از ورود براده چوب، آهن، کاغذ و گرد و غبار و اجسام دیگر به داخل اینورتر جلوگیری فرمایید.
- ✓ قبل از اتصال برق ورودی حتما از نوع ورودی (سه فاز یا تک فاز بودن درایو) اطمینان حاصل فرمایید.
- ✓ سیم بندی مجدد و انجام عملیات جدید روی اینورتر باید حداقل ۱۰ دقیقه بعد از قطع برق ورودی انجام شود.
- ✓ در صورت مشاهده هر گونه خطا، اینورتر را خاموش نموده و با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

نحوه نصب اینورتر:

- ✓ اینورتر را در محسط مناسب داخل تابلو نصب نمایید بطوریکه ذرات گرد و غبار و ذرات هادی و مواد شیمیایی و هوای مرطوب به داخل آن نفوذ نکند.
- ✓ دستگاه را بوضرت عمودید داخل تابلو قرار دهید.
- ✓ در طرفین دستگاه پنج سانتی متر در بالا و حداقل ده سانتی متر در پایین فضای آزاد جهت چرخش هوا در نظر بگیرید.
- ✓ از نصب دستگاه در برابر تاب مستقیم آفتاب خودداری فرماید.
- ✓ فن تابلو را روی تابلو و در مکانی قرار دهید تا جریان هوا به راحتی از اینورتر عبور نماید.
- ✓ دمای کاری اینورتر (50~10-) درجه سانتی گراد و میزان رطوبت کمتر از ۹۰٪ میباشد.
- ✓ اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود.


✓ جهت افزایش ایمنی بین ترمینال های ورودی اینورتر و برق، از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید.

✓ از قرار دادن هر گونه کلید، کنتاکتور، بانک خازنی، محافظ نوسانات و ... بین موتور و ترمینال خروجی اینورتر خودداری نمایید. (اینورتر باید مستقیماً و بدون واسطه به موتور وصل شود)

✓ قبل از اتصال اینورتر به موتور با توجه به اطلاعات مندرج بر روی پلاک موتور از نحوه سربندی موتور (ستاره / مثلث) اطمینان حاصل فرمایید.

✓ تابلو را با توجه به ابعاد درج شده در کتاب راهنما انتخاب نمایید.

سیم بندی:

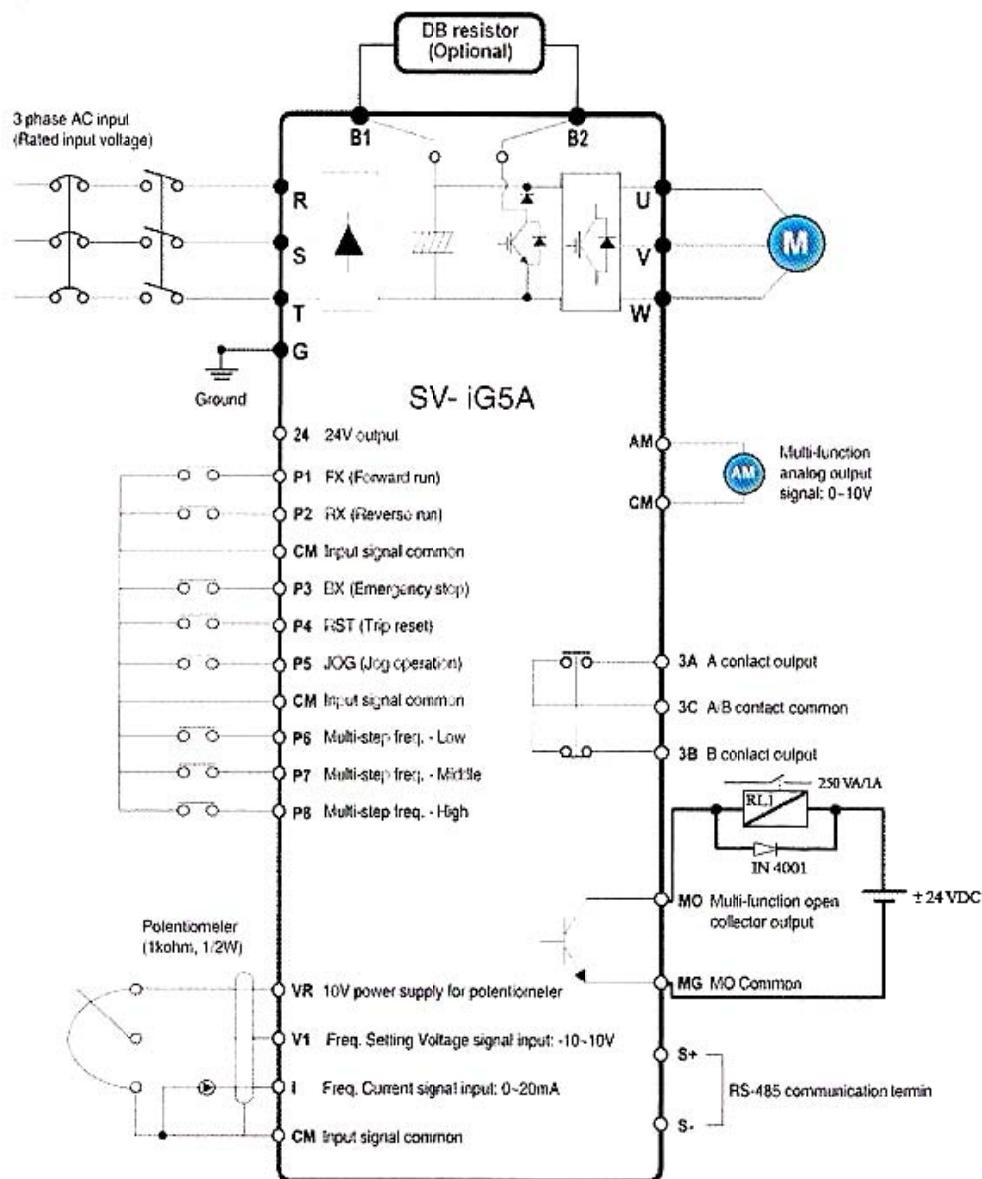

- ✓ ساختار ترمینال ها با توجه به توان دستگاه متفاوت است.
- ✓ در ورودی و خروجی اینورتر ها از سیم هایی با اندتزش لازم استفاده نمایید.
- ✓ جهت نصب ولوم خارجی جهت تغییر فرکانس ،از ولوم یک کیلو اهم استفاده نمایید.(ولوم باید به ترمینال های CM,V1,VR متصل شود)
- ✓ برای سیم بندی برق ورودی از سر سیم های حلقوی با پوشش عایق استفاده نمایید.
- ✓ از ریختن تکه های سیم در داخل اینورتر خودداری فرمایید.

ترمینال قدرت:

- ✓ از اتصال های (R,S,T) جهت اتصال به برق سه فاز 220V استفاده نمایید.
- ✓ در صورت اتصال برق تک فاز،فاز و نول را به ترمینال های (R,S) متصل نمایید.
- ✓ از ترمینال های (U,V,W) جهت اتصال اینورتر به موتور استفاده کنید(توجه نمایید بین اینورتر و موتور هیچ قطعه الکترونیکی اضافه نشود)
- ✓ برای اتصال راکتور DC از ترمینال های (P,P1) استفاده نمایید.
- ✓ ترمینال G را به ارت متصل نمایید.

R	S	T	B1	B2	U	V	W
سه فاز شبکه برق شهر			مقاومت ترمز		موتور		

ترمینال مقاومت:

- به منظور استفاده از مقاومت ترمز دینامیکی از نوع پیشنهاد شده در بخش ۶-۱۳ دفترچه استفاده نمایید.
- مقاومت ترمز دینامیکی را به ترمینال های (B2,B1) متصل نمایید.
هرگز ترمینال B1 و B2 را اتصال کوتاه ننمایید.

ترمینال کنترل :

عملکرد	توصیف	ترمینال
راه اندازی در جهت راستگرد	ترمینال چند منظوره	P1
راه اندازی در جهت چپ گرد		P2
توقف اضطراری		P3
ریست خطا		P4
عملکرد در حالت JOG		P5
فرکانس پله ای-کم		P6
فرکانس پله ای-متوسط		P7
فرکانس پله ای-زیاد		P8
ترمینال مشترک برای ورودی و خروجی های دیجیتال		CM
منبه تغذیه جهت پتانسیو متر خارجی		VR
ترمینال ورودی ولتاژ آنالوگ (0~10 V)		V1
ترمینال ورودی جریان آنالوگ (4~20 mA)		I
ترمینال خروجی آنالوگ چند منظوره (0~10 V)		AM
ترمینال خروجی چند منظوره (Open collector)		MO
ترمینال مشترک خروجی آنالوگ MO		MG
ترمینال خروجی رله ای چند منظوره (کنتاکت باز)		3A


عملکرد	ترمینال
ترمینال خروجی رله ای چند منظوره (کنتاکت بسته)	3B
ترمینال مشترک برای خروجی های رله ای	3C
منبع تغذیه 24V	24
ترمینال ارتباطی RS485	S+
	S-

– رله RL1، در مدار سیم بندی صفحه ۳ با ولتاژ بوبین 24 V DC و ولتاژ کنتاکت ماکزیمم 250 V DC برای فرمان ترمز مغناطیسی استفاده می شود و برای موتور هایی که دارای ترمز مغناطیسی میباشند، فرمان حتما باید از رله RL1 داده شود.


کلید وضعیت NPN/PNP

در صورتیکه کلید روی NPN باشد، با اتصال هر کدام از ورودی ها به CM فرمان اجرا می شود.

در صورتیکه کلید روی PNP باشد با اتصال هر کدام از ورودی ها به ۲۴ فرمان اجرا می شود.

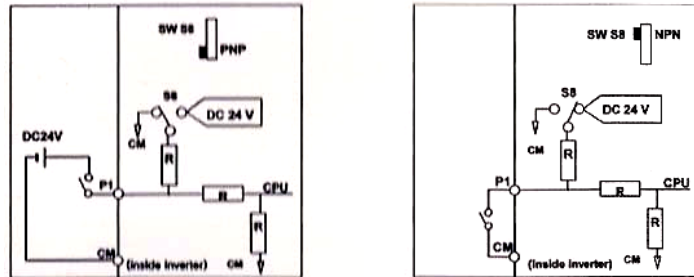

کی پد:

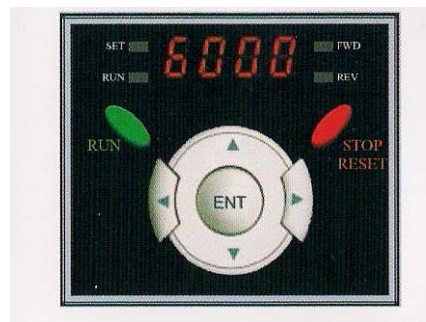

چراغ های وضعیت:

چراغ FWD در طول چرخش راستگرد روشن است	FWD
چراغ REV در طول چرخش چپگرد روشن است	REV
چراغ SET در هنگام تنظیم پارامتر ها روشن است	SET
چراغ RUN در هنگام تنظیم پارامتر ها روشن است	RUN
وضعیت عملکرد دستگاه و اطلاعات پارامتر ها را نشان می دهد	7 SEGMENT


- چراغ های FWD و REV در صورت بروز خطا چشمک میزنند.

کلید ها:

فرمان شروع به کار	RUN
فرمان توقف RESET: فرمان شروع دروباره	STOP RESET
جهت حرکت میان پارامتر ها یا افزایش مقدار پارامتر ها	UP
جهت حرکت میان پارامتر ها یا کاهش مقدار پارامتر ها	DWON
جهت حرکت میان گرو ها/حرکت مکان نما به سمت چپ به منظور تغییر پارامتر ها	LEFT
جهت حرکت میان گرو ها/حرکت مکان نما به سمت راست به منظور تغییر پارامتر ها	RIGHT
تایید و ذخیره پارامتر ها	END

گروه پارامتری:

محتویات	نوع نمایش	نام گروه
پارامتر های اصلی جهت راه اندازی اینورتر مانند فرکانس هدف و زمان اوج گیری و توقف و ...	Drive	Drive Group
پارامتر های اصلی جهت تنظیم ولتاژ و فرکانس خروجی	F	Function Group1
پارامتر های پیشرفته مانند PID و راه اندازی موتور دوم	H	Function Group1
پارامتر های لازم جهت استفاده از ترمینال های ورودی / خروجی	I	PG Group

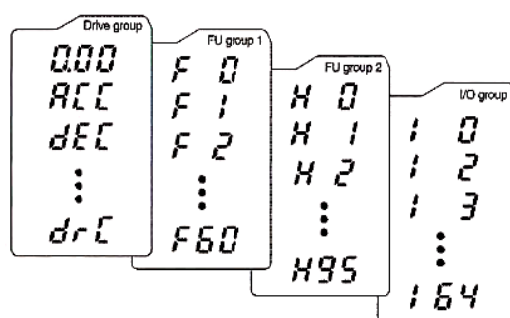

نحوه تغییر پارامتر ها:


(۱) به کمک کلید های جهت دار بالا و پایین می‌توانید مقدار پارامتر مورد نظر را خود را تغییر دهید.

(۲) به کمک کلید های جهت دار راست و چپ می‌توانید یکی از چهار گروه I,H,F,DRIVE را انتخاب نمایید.


۳) در گروه های I,H,F میتوانيد به وسيله كليد های جهت دار، شماره پارامتر را وارد کرده و سپس با زدن كليد ENT وارد آن شوید.

۴) به کمک كليد های جهت دار بالا و پايين ميتوانيد مقدار پارامتر مورد نظر را تنظيم و با كليد ENT مقدار را ثبت نماييد.

نحوه حرکت بين گروه ها :

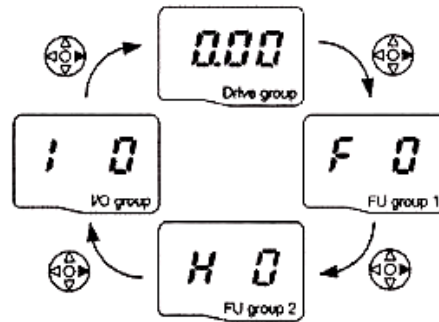

تنظيم پارامتر ACC به عنوان نمونه:

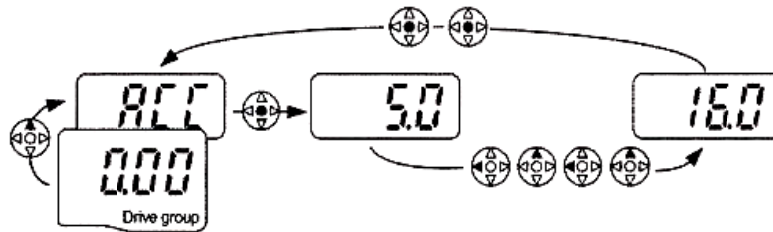

روش های فرمان روشن و خاموش (RUN/STOP)

- روش فرمان روشن RUN/STOP توسط Keypad

در اين حالت پارامتر drv(DRV-03) را روی عدد صفر تنظيم نماييد.

- روش فرمان روشن RUN/STOP توسط ترمينال های FX,RX

در اين حالت پارامتر drv(DRV-03) را روی عدد ۱ تنظيم نماييد.

- روش تغيير سرعت (تغيير فرکانس)

- روش تغيير سرعت موتور با Keypad:

در اين حالت پارامتر Frq(DRV-04) را روی عدد صفر تنظيم نماييد.

- روش تغيير سرعت موتور با ولوم خارجی :

در اين حالت پارامتر Frq(DRV-04) را روی عدد ۳ تنظيم نماييد.

جدول پارامتر های پر کاربرد دستگاه

پارامتر	توضیحات
ACC	زمان شتابگیری
DEC	زمان توقف
DRV	روش RUN/STOP
FRQ	روش تغییر فرکانس
CUR	نمایش جریان خروجی به موتور
RPM	نمایش دور بر دقیقه موتور (RPM)
DRC	تنظیم جهت چرخش موتور با فرمان
F1	غیر فعال کردن راستگرد / چپگرد
F4	نحوه توقف
F22	فرکانس BASE
F23	فرکانس شروع
F27	نحوه اعمال گشتاور
F28	تنظیم مقدار گشتاور در حالت راست گرد
F29	تنظیم مقدار گشتاور در حالت چپ گرد
F40	تنظیم درصد ذخیره سازی انرژی (ENERGY SAVING)
F57	تنظیم مقدار جریان جهت خطای OVERLOAD
H30	توان موتور
H31	تعداد قطب های موتور
H41	فعال کردن AUTO TUNNING
H93	برگرداندن همه پارامتر ها به تنظیمات کارخانه

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.